


ACHTUNG!
keine RWA / MRA im 2.OG des Südverbinders!

Schematische Darstellung der Ebenen

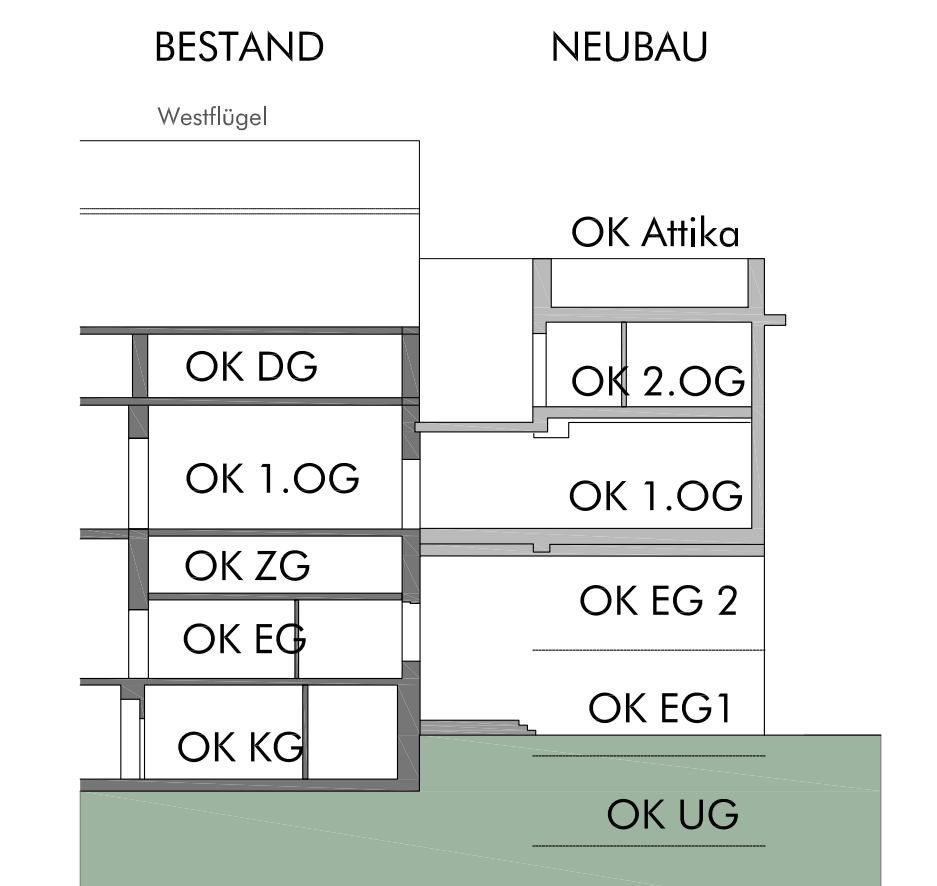

- Rettungswege
- MRA NEU (Maschinelle Entrauchung)
- RWA NEU über Fenster
- MRA / RWA vorhanden
- RWA / MRA entfällt
- Brandschnittstrennung, feuerbeständig
- RH-ZUL ZULUFT bei MRA-Betrieb über Fenster (Räume mit MRA)
- RWA (Fenster) Rauch- und Wärmeabzug über offenes Fenster
- AUSSTELLUNGSBEREICHE: - 100 Jahre Bauhaus - Faszination Stadt

Alle Maßstäbe sind vor der Ausführung zu prüfen. Dimensionen in Klammern sind für die Ausführung vorzuziehen. Die Ausführung ist im Einvernehmen mit dem Auftraggeber zu klären. Änderungen sind im Einvernehmen mit dem Auftraggeber zu klären.

Ausführungsplanung

<p>1. Projekt: Präsentation, genehmigt, d.B. 19.03.19</p> <p>2. Entwurf: MRA/RWA-Berechnung in Schichten abgefragt</p> <p>3. MRA/RWA-Berechnung</p> <p>4. MRA/RWA-Berechnung</p> <p>5. MRA/RWA-Berechnung</p>	<p>19.03.19</p> <p>06.05.19</p> <p>11.05.19</p> <p>06.05.19</p> <p>06.05.19</p>
<p>Landeshauptstadt Magdeburg Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement Gerhart-Hauptmann-Straße 24-26, 39108 Magdeburg</p> <p>Kulturhistorisches Museum Magdeburg BRANDSCHUTZ Ottovon-Guericke-Straße 66-73 39104 Magdeburg</p>	<p>Projekt-Nr.: 11100</p> <p>Blatt-Nr.: 02</p> <p>Blattentwurf / Datum: 19.03.2019</p>